


Störungsleitfaden für Funksirenensteuerung der Firma: _____
 Type: _____

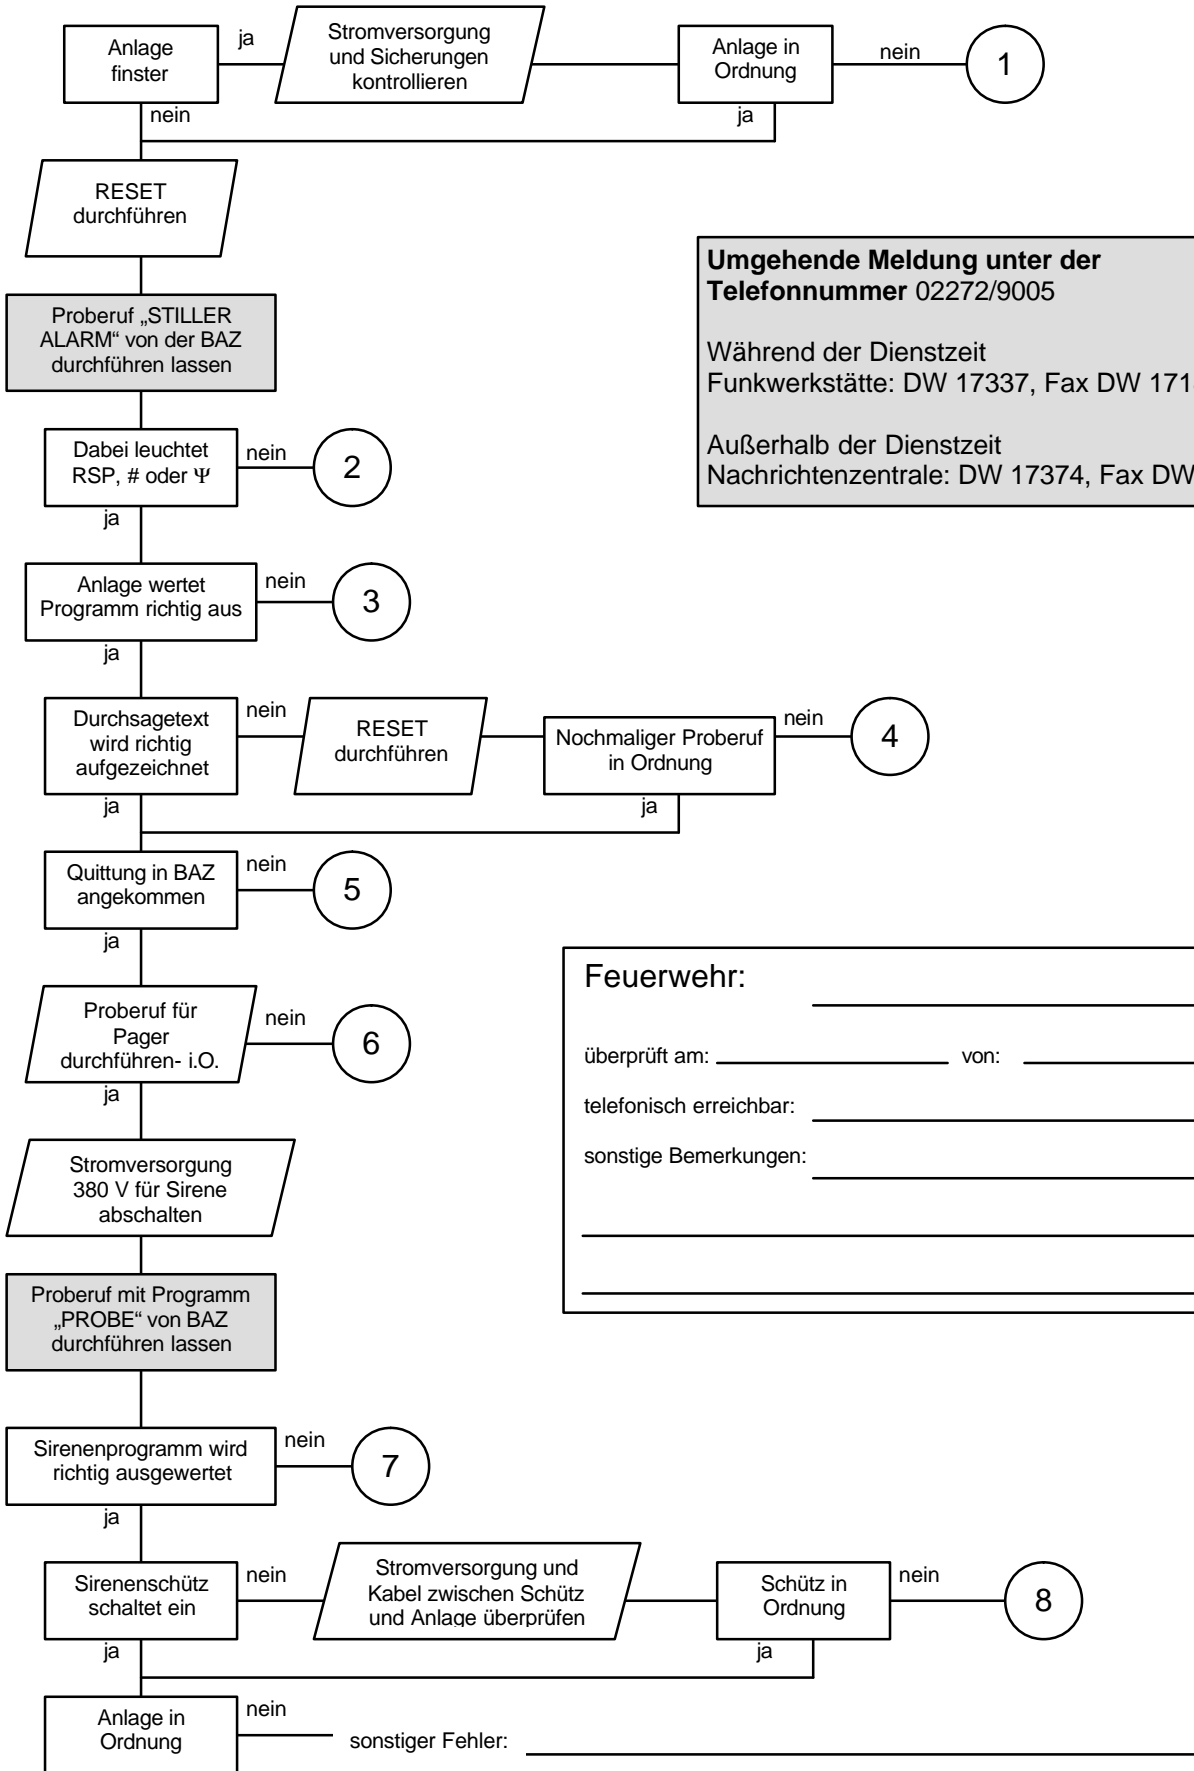

Umgehende Meldung unter der Telefonnummer 02272/9005

Während der Dienstzeit
 Funkwerkstätte: DW 17337, Fax DW 17182

Außerhalb der Dienstzeit
 Nachrichtenzentrale: DW 17374, Fax DW 17180

Feuerwehr:

überprüft am: _____ von: _____

telefonisch erreichbar: _____

sonstige Bemerkungen: _____

ACHTUNG! Stromversorgung 380 V wieder einschalten